


# MANN-FILTER FrecciousPlus

Anzahl lebender Bakterien nach 28 Tagen im Labor

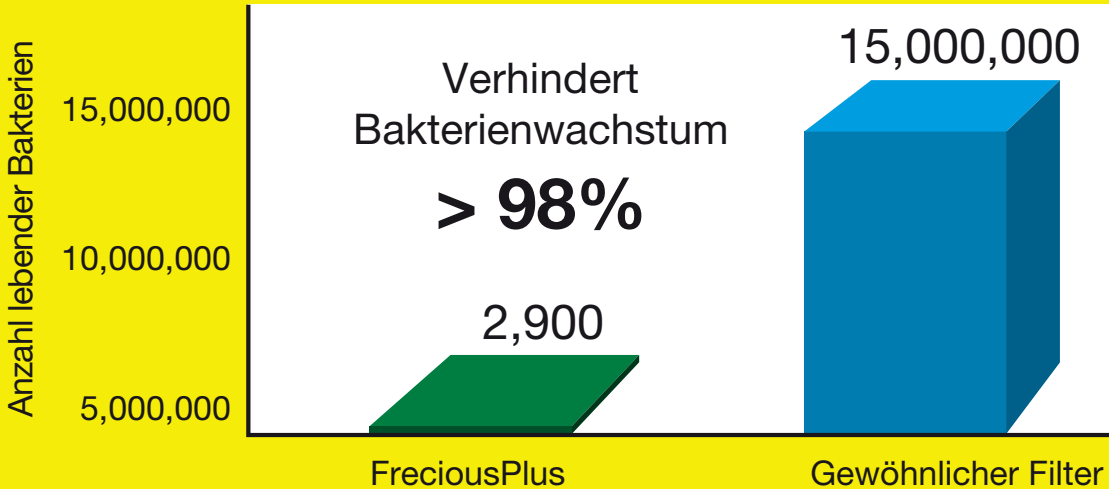

Labor Tests gemäß DIN EN ISO 846 A + C mit  
*C. flaccumfaciens* und *C. cladosporioides*